


3.5. 施工說明:

- 3.1 原有基礎表面全面清理。
- 3.2 底漆：使用奈米底漆將施工表面施工乙道，養護時間4-8小時。
- 3.3 底層：將壓克力球場底材加入石英砂及骨材攪拌均勻，刮平於底漆表面，施工乙道。
- 3.4 中層：將壓克力球場中材加入石英砂攪拌均勻，刮平於底材表面，施工乙道。
- 3.5 面層：使用壓克力球場面層加入石英砂，全面鋪設，養護時間4-8小時，施工兩道。

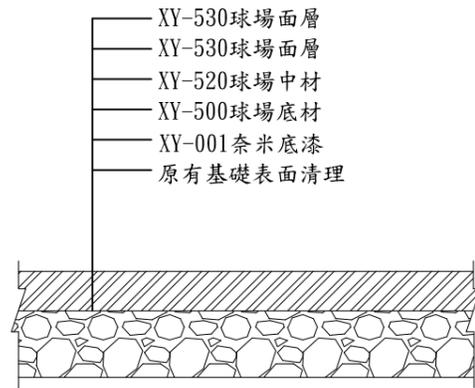


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

①
⑥ 五道壓克力球場

4. 施工說明:

- 4.1 原有基礎表面，全面清洗。
- 4.2 底漆：使用奈米底漆將原有基礎塗佈乙道，養護時間4-8小時。
- 4.3 底層：將壓克力球場底材加入石英砂、骨材攪拌均勻，刮平於底漆表面，養護4-8小時，重覆施作二道。
- 4.4 中層：將壓克力球場中材加入石英砂攪拌均勻，刮平於底層表面，養護4-8小時。重覆施作二道。
- 4.5 面層：將壓克力球場面層加入石英砂攪拌均勻，刮平於中層表面，養護4-8小時。重覆施作二道。

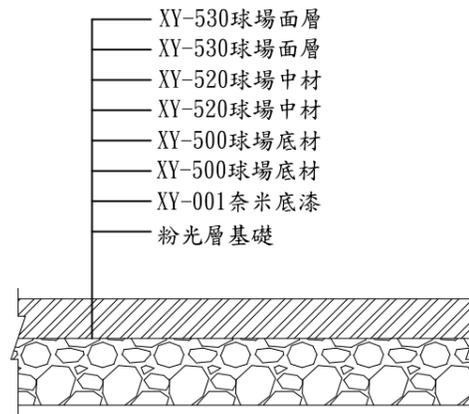


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

②
⑥ 七道壓克力球場

5. 施工說明:

- 5.1 原有基礎表面全面清洗。
- 5.2 底漆：使用奈米底漆將施工表面塗佈乙道，養護時間4-8小時。
- 5.3 彈性層：將壓克力球場底材加入石英砂、骨材及橡膠粉攪拌均勻，刮平於底漆表面，重覆施作二道。
- 5.4 中層：將壓克力球場中材加入石英砂攪拌均勻，刮平於彈性層表面，施作二道。
- 5.5 面層：將壓克力球場面層加入石英砂攪拌均勻，刮平於中層表面，重覆施作二道。

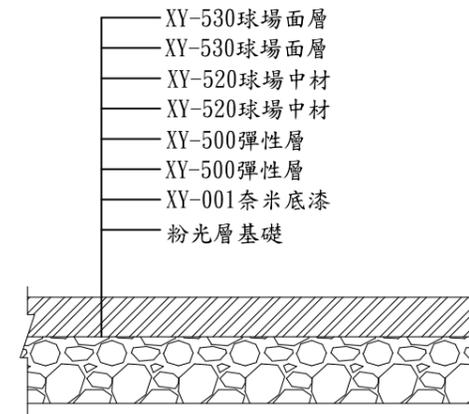

註：本圖說尺寸斷面僅供參考


③
⑥ 3mm彈性壓克力球場

4. 施工說明:

- 4.1 新鋪設AC基礎養護。
- 4.2 施工前表面清理。
- 4.3 底漆：噴塗或滾塗丙烯酸酯橡膠系底漆。
- 4.4 黏著劑/彈性層：鋪設兩液型黏著劑，同時貼上10mmPU/橡膠彈性層。
- 4.5 填縫劑：將水性填縫劑A劑與B劑混合後，加入PU橡膠粉混合均勻，填補彈性層空隙。
- 4.6 面層：將水性面漆A劑與B劑混合均勻，加入PU或EPDM顆粒(1-3mm)，噴塗。

注意事項:

- 1. 施工過程中，禁止使用有機溶劑。
- 2. 彈性層採用廠鑄卷材，厚度≥10mm。

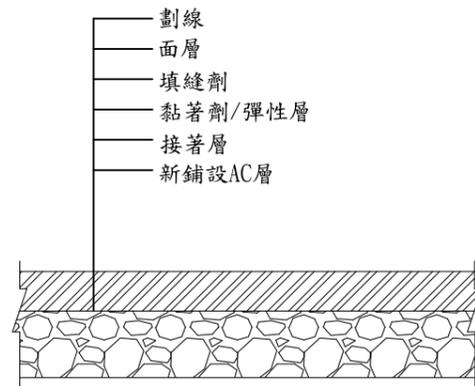

註：本圖說尺寸斷面僅供參考


④
⑥ 13mm環保跑道

5. 施工說明:

- 5.1 新鋪設AC基礎養護。
- 5.2 施工前表面清理。
- 5.3 底漆：噴塗或滾塗丙烯酸酯橡膠系底漆。
- 5.4 黏著劑/彈性層：鋪設兩液型黏著劑，同時貼上10mmPU/橡膠彈性層。
- 5.5 填縫劑：將水性填縫劑A劑與B劑混合後，加入PU橡膠粉混合均勻，填補彈性層空隙。
- 5.6 面層：將水性面漆A劑與B劑混合均勻，加入PU或EPDM顆粒(1-3mm)，噴塗。重覆施作三道。

注意事項:

- 1. 施工過程中，禁止使用有機溶劑。
- 2. 彈性層採用廠鑄卷材，厚度≥10mm。

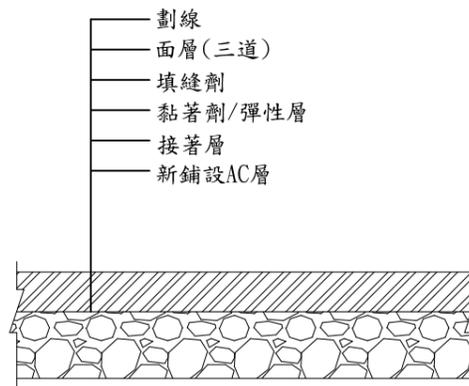


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

⑤
⑥ 15mm環保跑道

6. 施工說明:

- 6.1 原有基礎研磨，全面清理。
- 6.2 底漆：使用丙烯酸酯橡膠系將施工表面施工乙道，養護時間4-8小時。
- 6.3 硬質中層：將彩衣層加入石英砂攪拌均勻，刮平於底漆表面，養護時間4-8小時，重覆施作兩道。
- 6.4 面漆：將耐候耐污染保護面漆加入石英砂攪拌均勻，刮平於硬質中層表面，養護時間4-8小時，重覆施作三道。
- 6.5 保護面層：使用壓克力樹脂面漆全面塗佈，養護時間4-8小時。

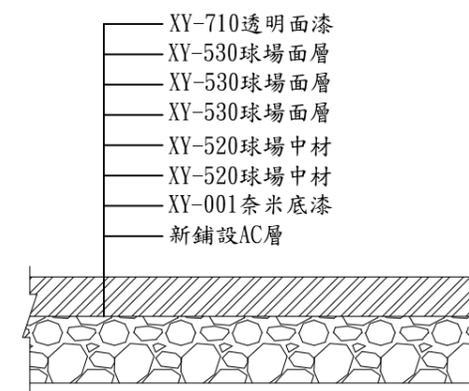

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

⑥
⑥ 溜冰場耐磨地坪

修正REVISION

日期DATE

內容DESCRIPTION

業主

工程名稱

圖名PROJECT

簽章DESIGNED BY

核對CHECKED BY

比例尺SCALE

日期DATE

圖號.

張號